


Rurociąg wody uzdatnionej do płukania i popłuczyn

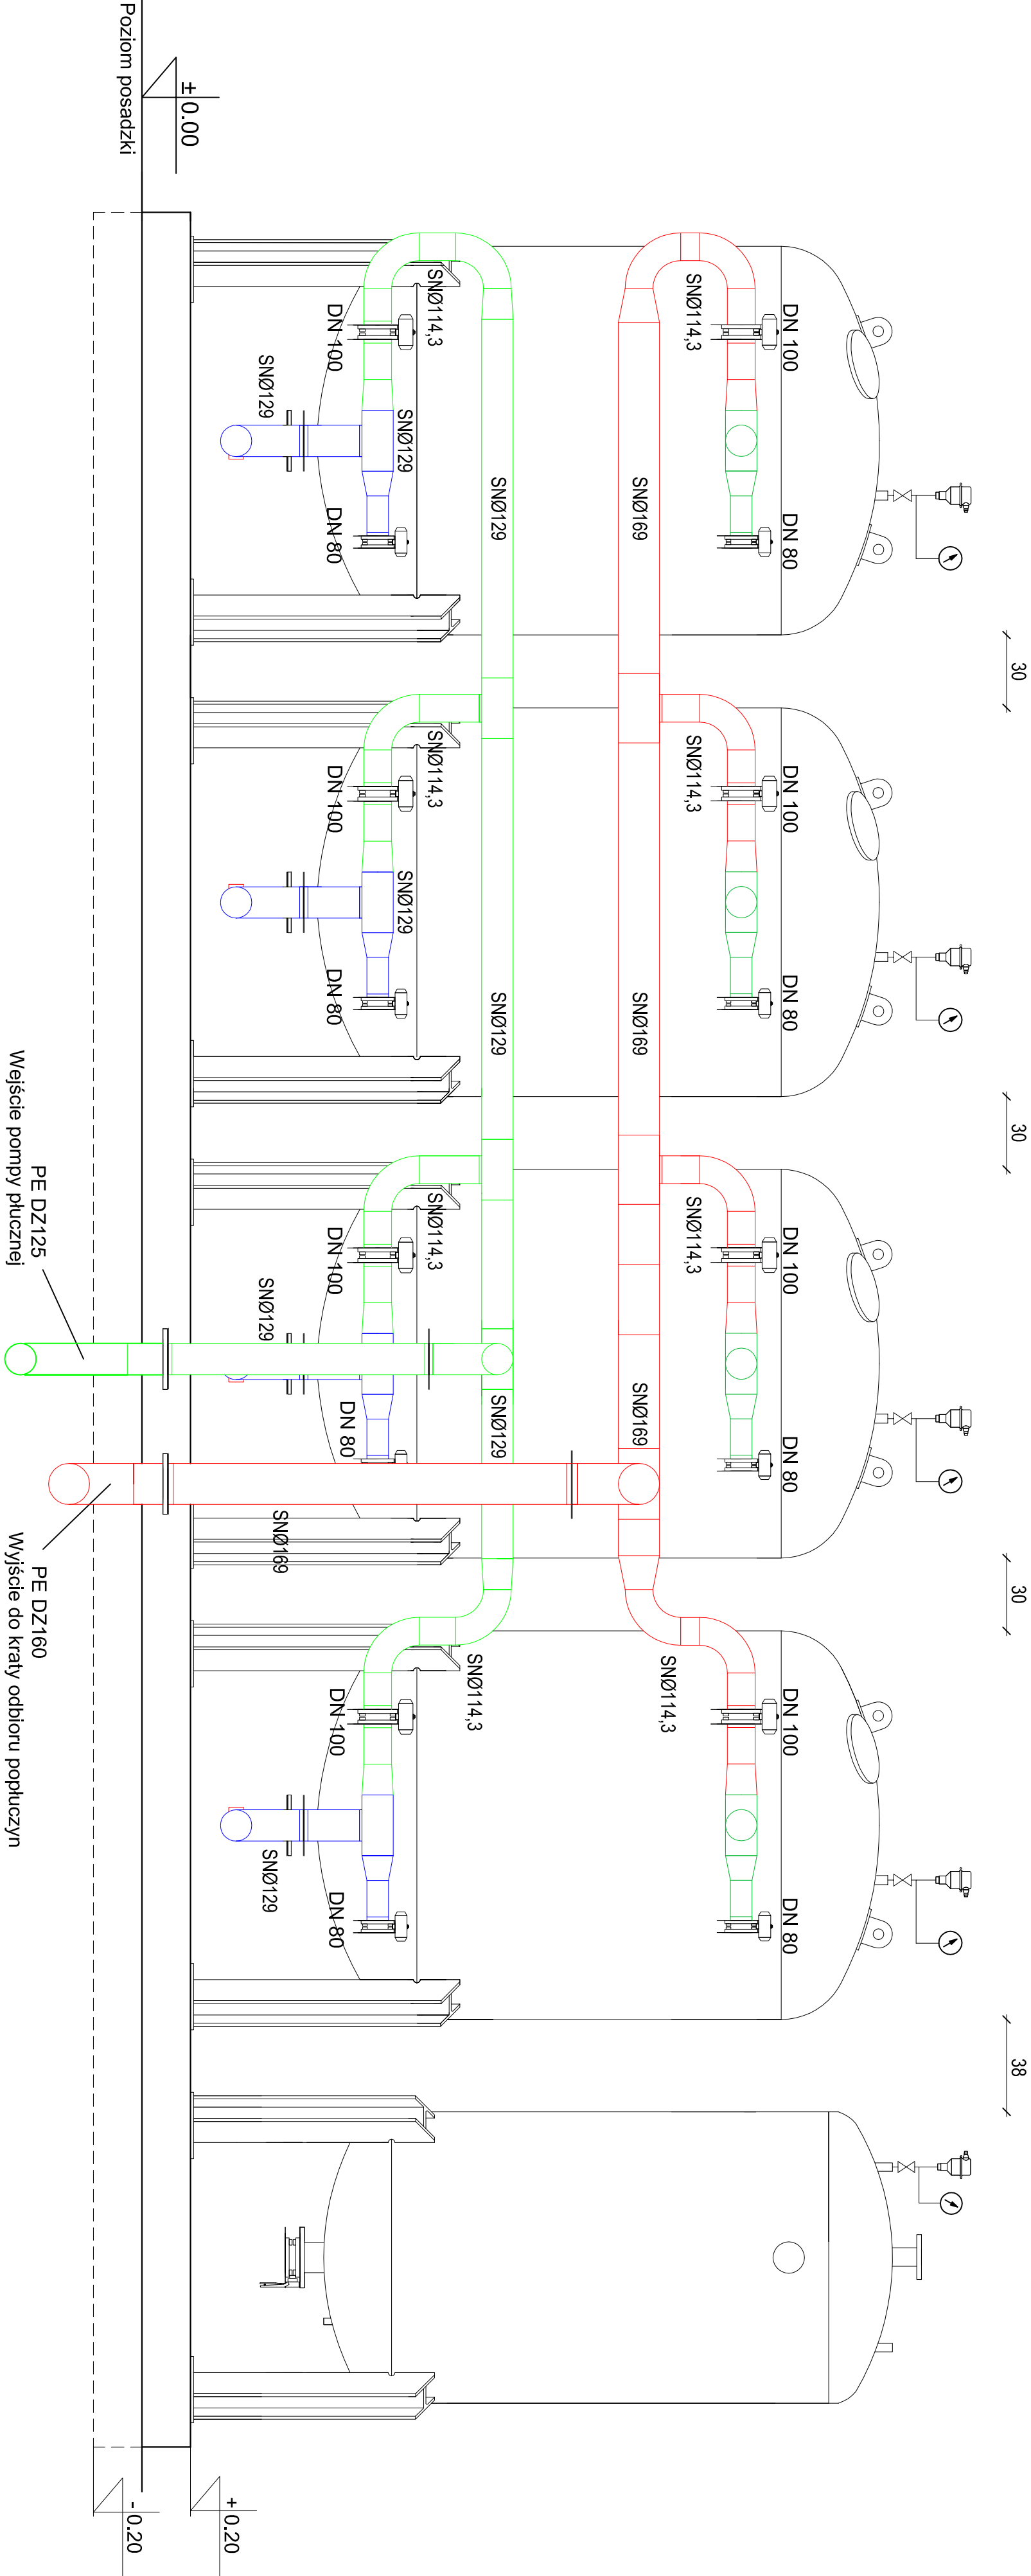


Objaśnienia:

- rurociąg popłuczyn SN Ø169 i Ø114,3 mm
- rurociąg spustowy SN Ø60,3 mm
- rurociąg wody nieuzdatnionej SN Ø129 i Ø88,9 mm
- rurociąg wody uzdatnionej SN Ø129 i Ø88,9 mm
- rurociąg wody uzdatnionej do płukania filtrów Ø129 i Ø114,3 mm
- manometry 1,0 MPa
- zawory odpowietrzające kulowe 1"
- przepustnice pneumatyczne DN80, DN100

UWAGI

Podane wymiary nie zwalniają wykonawcy od ich weryfikacji w trakcie robót montażowych.

 INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23			
Obiekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce		
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2		
Inwestor	Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce, Plac Zwycięstwa 2	Nr rys. S-11	
Tytuł	Rurociąg wody uzdatnionej do płukania i popłuczyn	Skala 1:20	
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	Nr upr. WAM/0022/POs/08	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	Nr upr. WAM/0023/POs/08	