



Instalacja technologiczna filtrów - rysunek wykonawczy


Rurociągi wody nieuzdatnionej i uzdatnionej

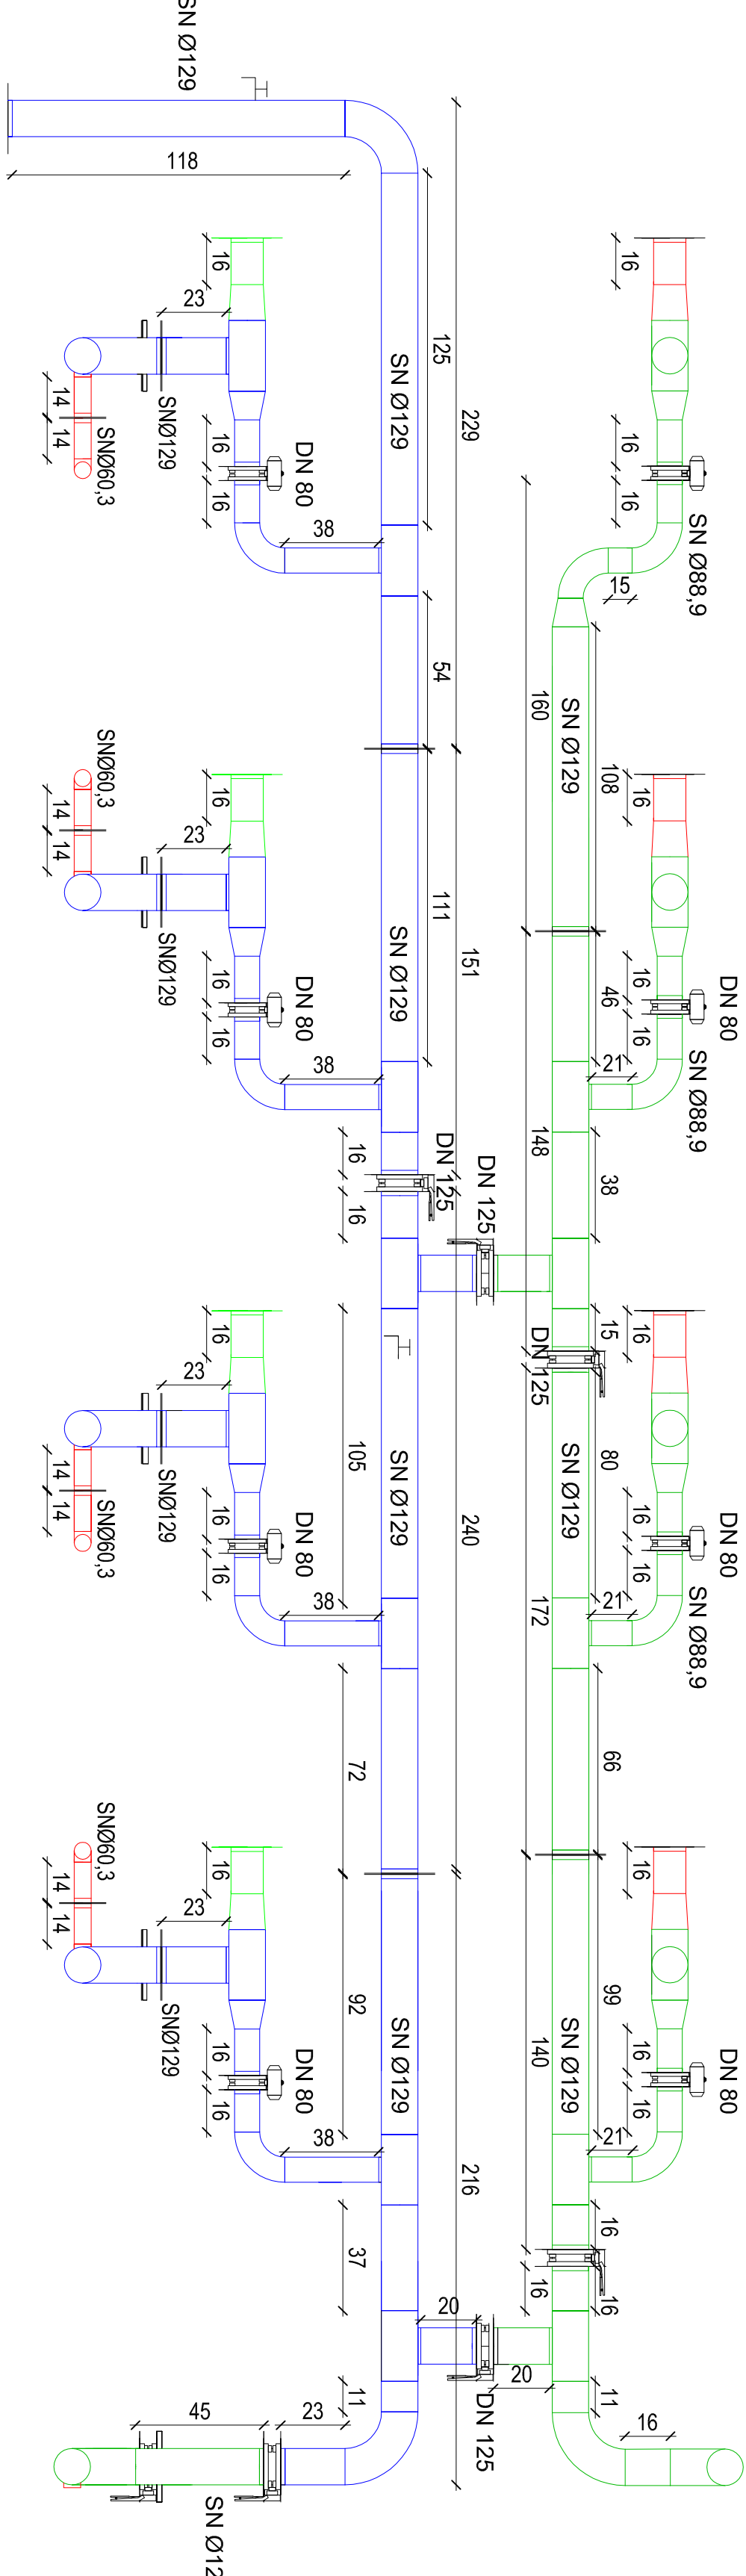


Rurociąg popłuczyn



Rurociąg wody uzdatnionej do płukania

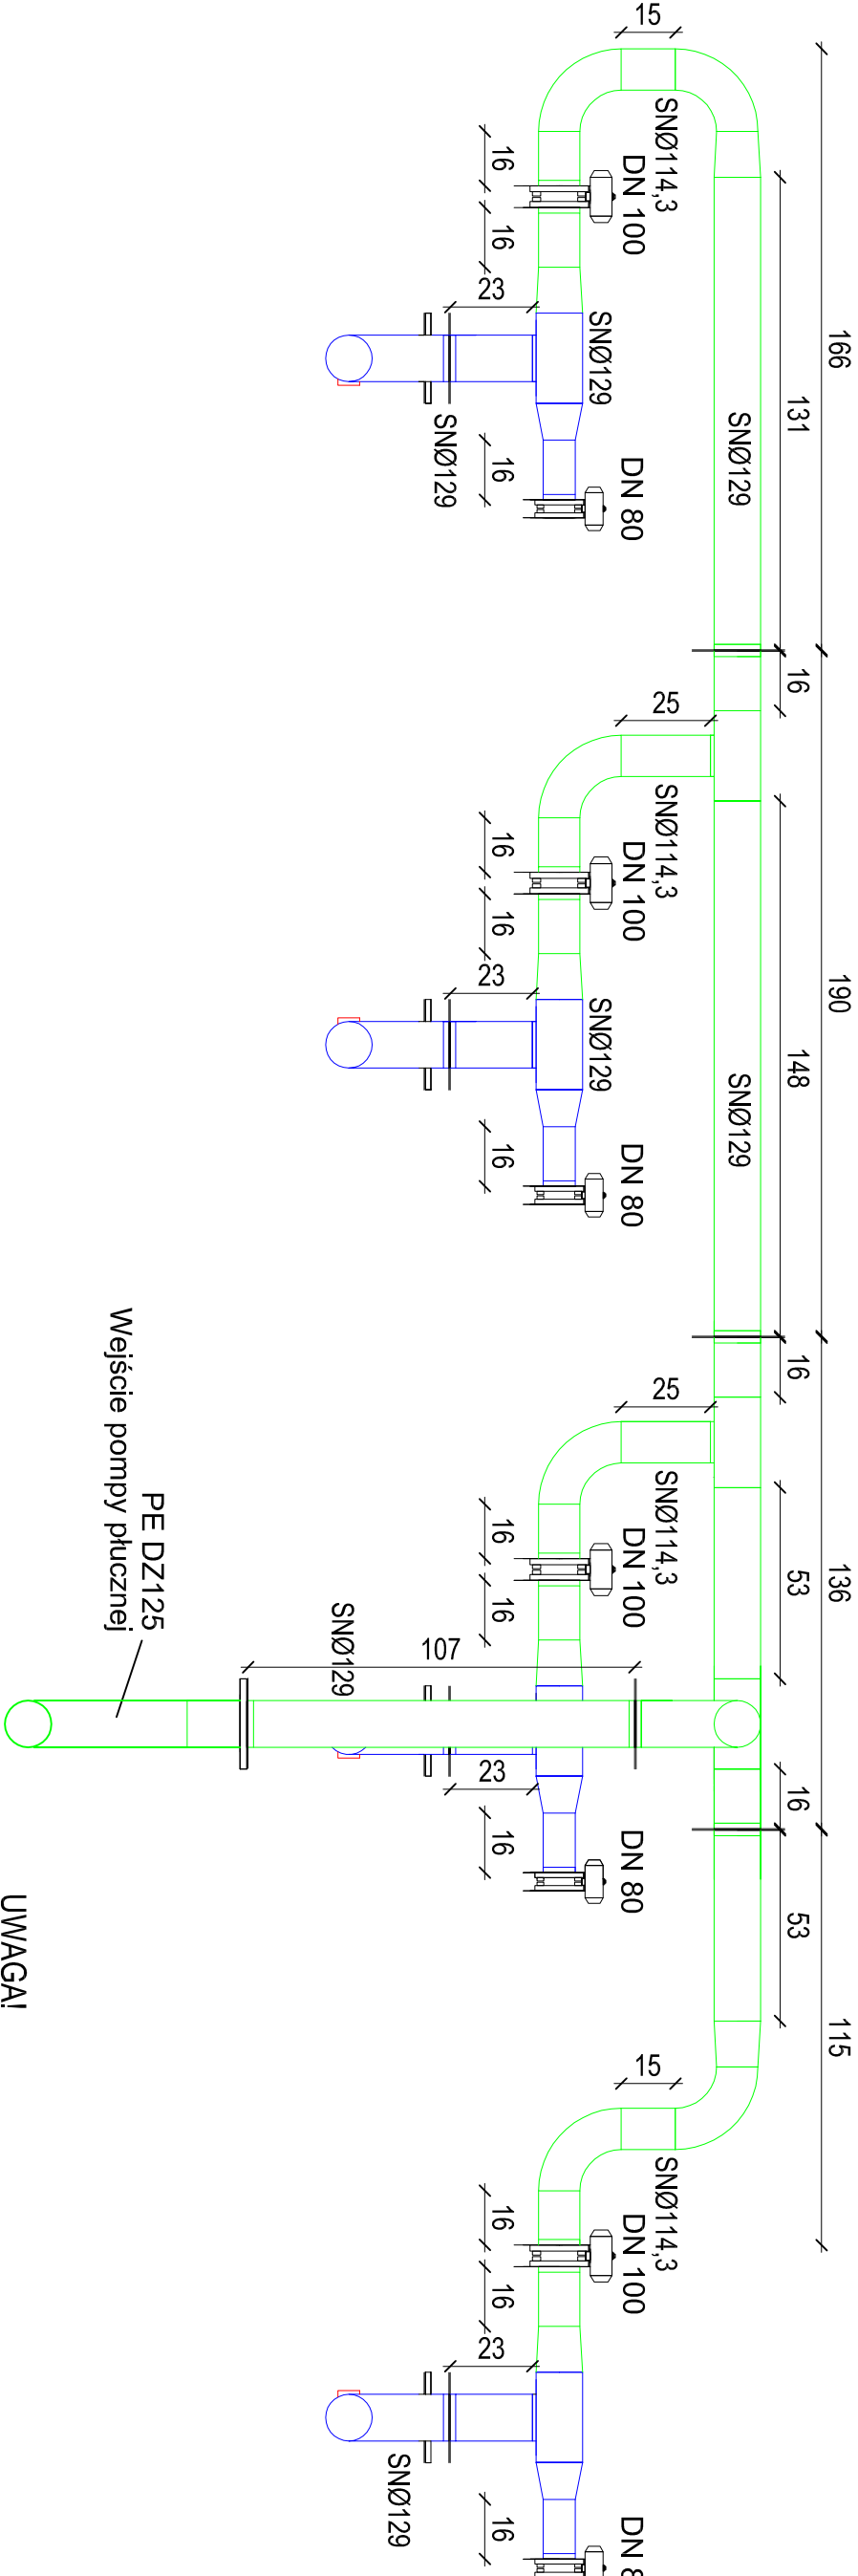

UWAGA!
Podane wymiary nie zwalniają wykonawcy
od ich weryfikacji w trakcie robót montażowych.

 INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostroda, ul. Cicha 23	
Obiekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2
Inwestor	Gmina Bartoszyce
Tytuł	Instalacja technologiczna rysunek wykonawczy
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski
mgr inż.	mgr inż.
Sprawdził:	Bartosz Szewczyk