



# Schemat technologiczny wyjście na sieć - rysunek wykonawczy


widok z boku



rzut z góry

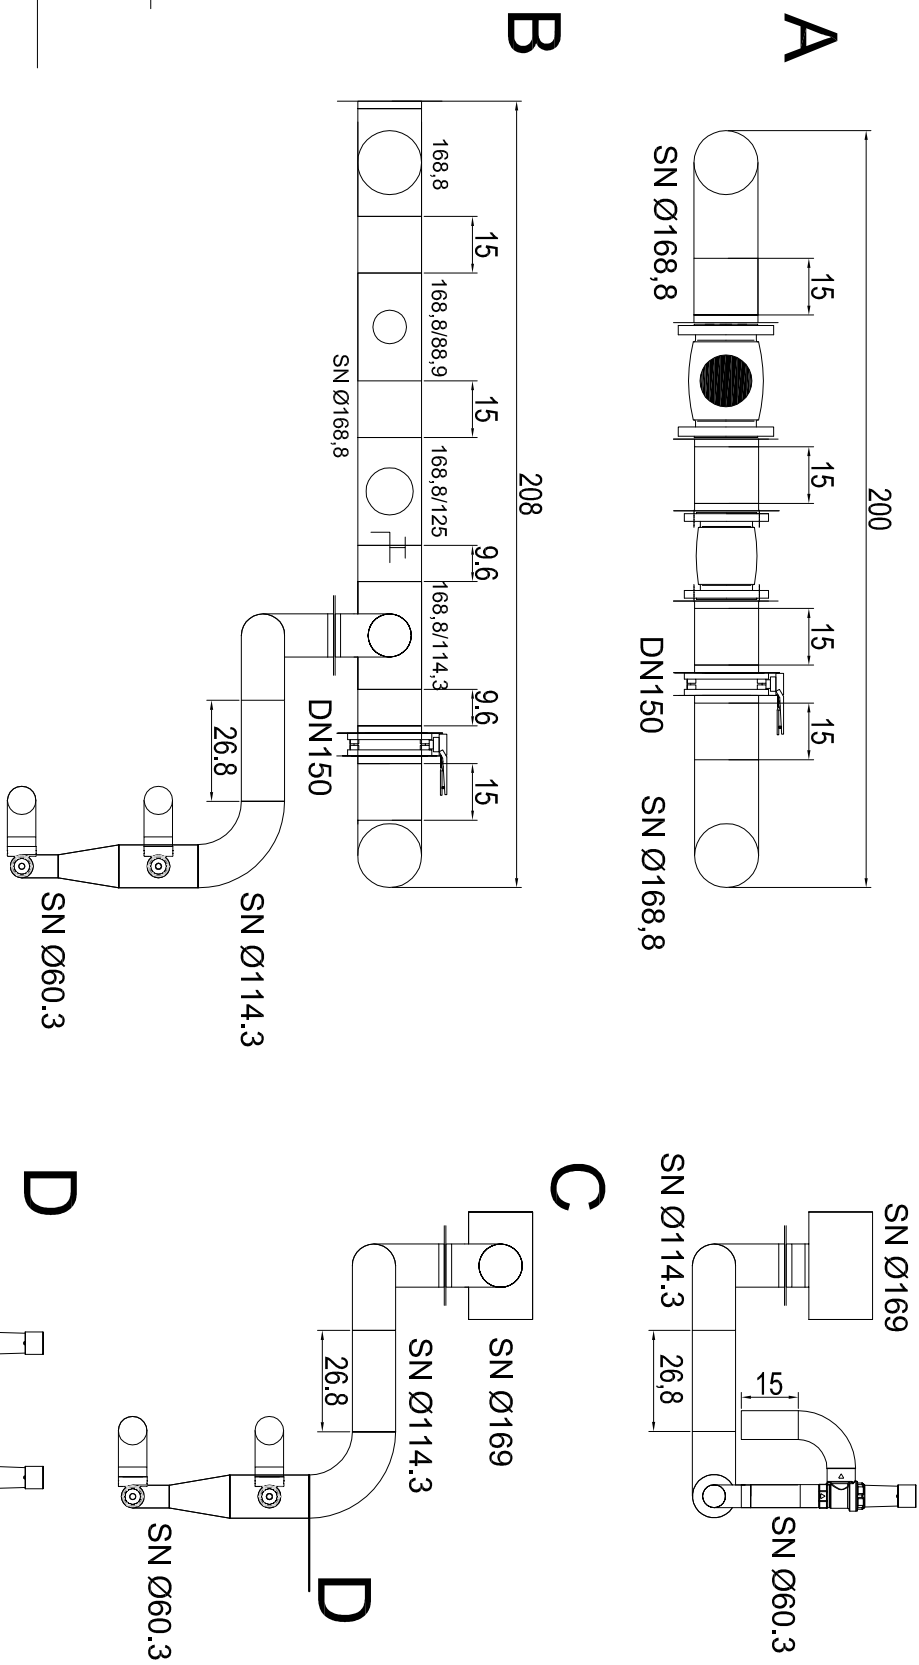


instalacja zaworów bezpieczeństwa



## Objaśnienia:

- ± 0.00 - poziom posadzki
- 0.30 - poziom terenu
- wodomierz impulsowy DN150
- zawór antyskażeniowy DN150
- zawór bezpieczeństwa SYR DN50, 0.6 MPa
- przepustnice ręczne DN50, DN80, DN125, DN160
- kurek probierczy

UWAGA!  
Podane wymiary nie zwalniają wykonawcy od ich weryfikacji w trakcie robót montażowych.

 INNTECH s.c. K. Kowalewski, D.Kowalewska, G. Kowalewski 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23			
Objekt	Budowa stacji uzdatniania wody w msc. Łabędnik gm. Bartoszyce		
Adres	Łabędnik gm. Bartoszyce dz. nr 152, 153, 6/2		
Inwestor	Gmina Bartoszyce 11-200 Bartoszyce Plac Zwycięstwa 2	Nr rys.	S-15
Tytuł	Schemat technologiczny - wyjście na sieć	Skala	1:20
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Kowalewski	Nr upr.:	08.20.16 [WAM/0022]POOS/08
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Szewczyk	Nr upr.:	08.20.16 [WAM/0023]POOS/08